




DD - DIFFUSORI A DISLOCAMENTO


VERSIONI

• DDA	Diffusore rettangolare con attacco circolare per installazione a parete
• DDB	Diffusore rettangolare con attacco rettangolare da incasso
• DDC	Diffusore a 90° con attacco circolare per installazione ad angolo
• DDD	Diffusore circolare con attacco circolare
• DDE	Diffusore semicircolare con attacco circolare per installazione a parete
• DDF	Diffusore rettangolare con attacco rettangolare per installazione a parete

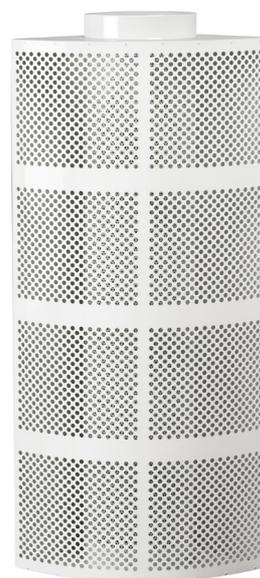

I diffusori serie DD sono stati studiati per la ventilazione a dislocamento in differenti tipi di ambienti di altezza superiore a 2,3 m. Grazie alle diverse forme ed altezze, i diffusori a dislocamento DD possono essere impiegati in locali di geometrie diverse in modo tale da ottenere il massimo comfort in ambiente. La particolare costruzione consente di ottenere un flusso d'aria uniforme, stabile e con velocità di uscita costanti su tutta la superficie assieme ad un basso livello sonoro.

TABELLA DI SELEZIONE RAPIDA

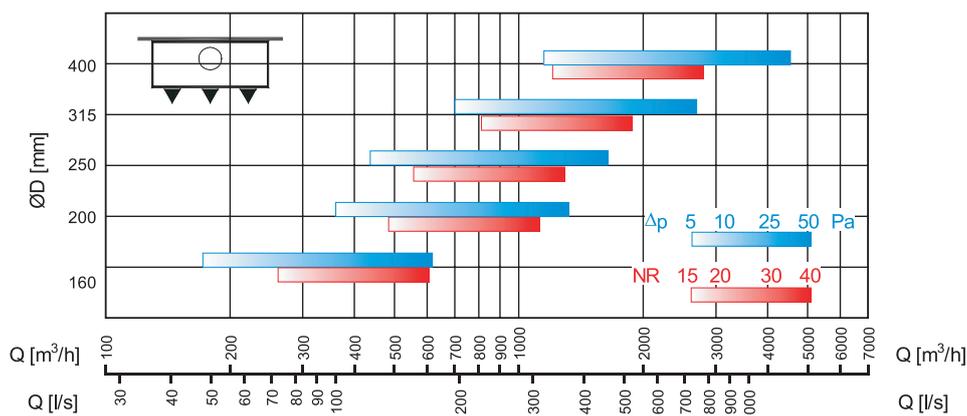


LEGENDA


Q = portata d'aria immessa [m³/h] o [l/s]
 ØN = diametro nominale della bocchetta [mm]
 Δp = perdite di carico [Pa]
 NR = indice di rumorosità (norme ISO, riferito a 10⁻¹² W)
 non considerando l'attenuazione del locale




DDB

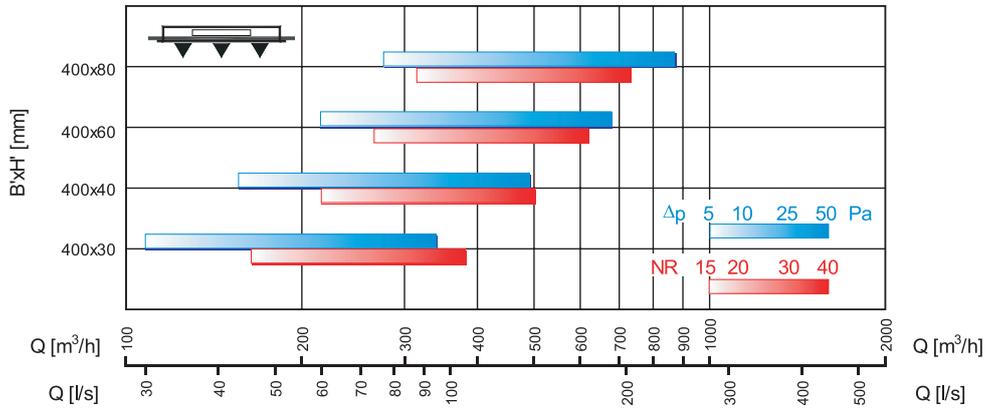

DDC

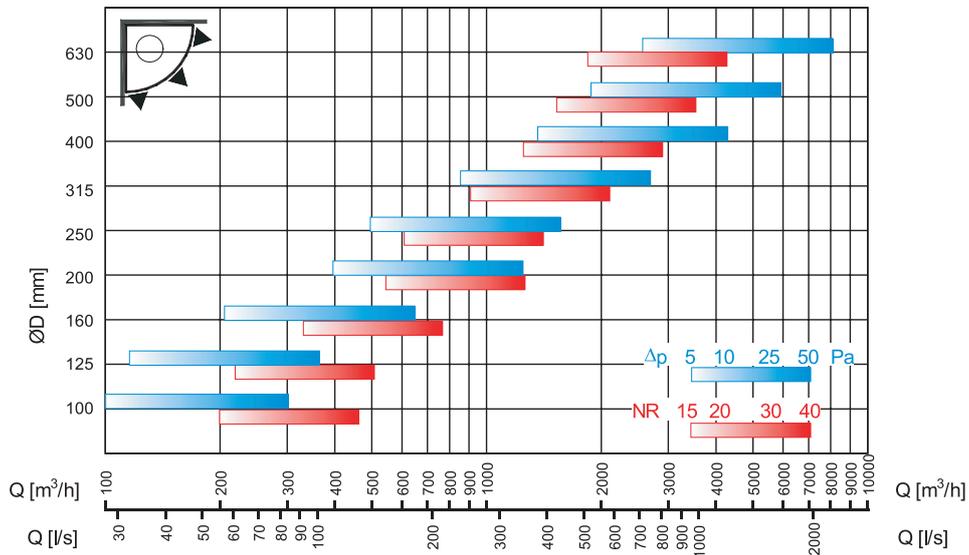


DDD

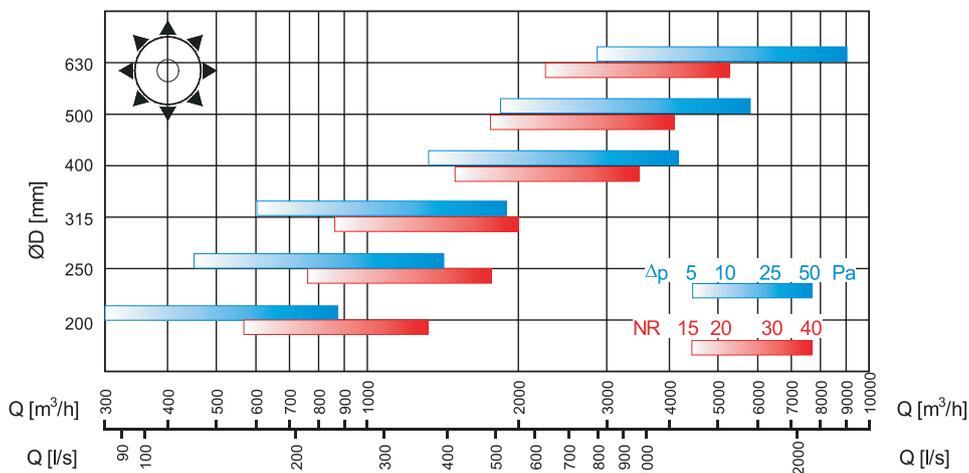




DDE

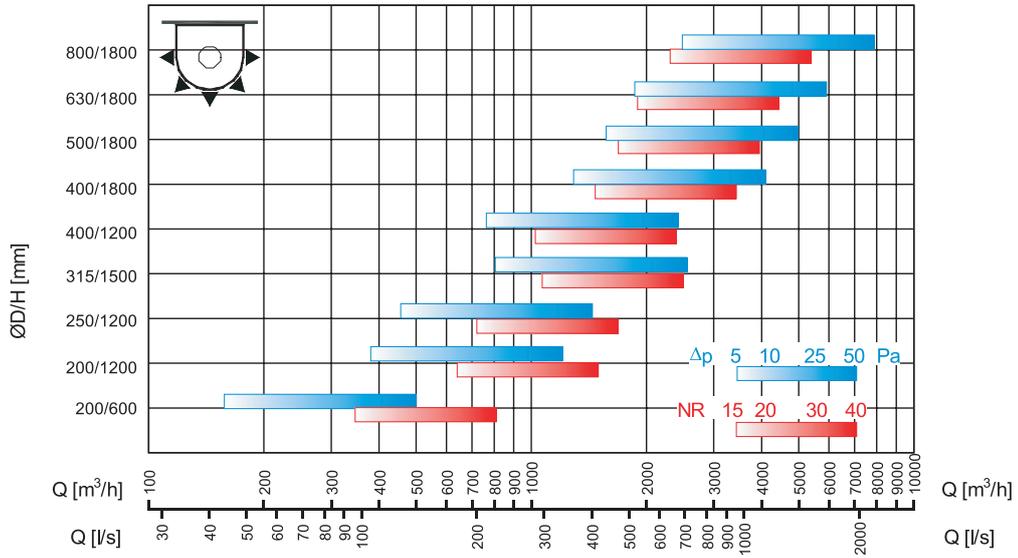

DDF

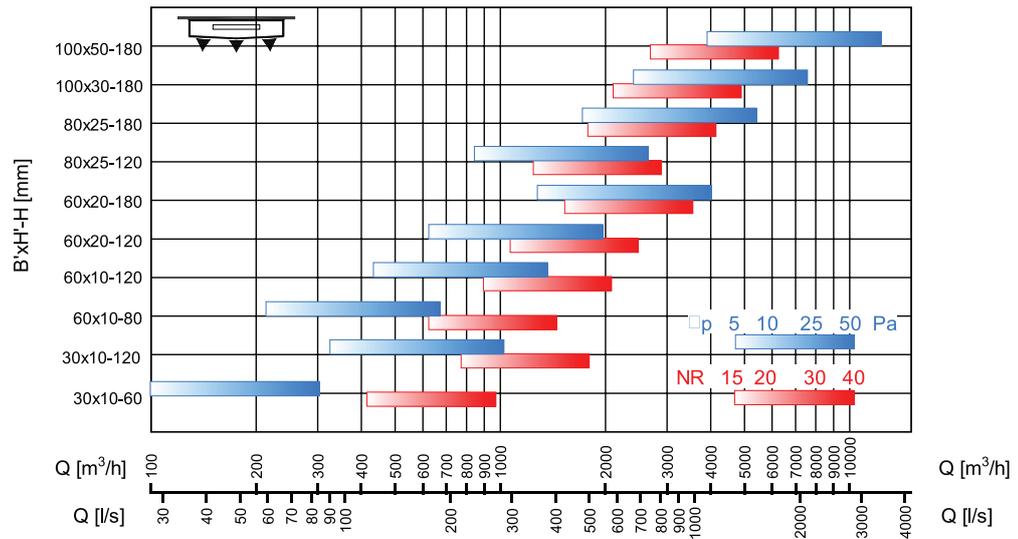

LEGENDA


Q = portata d'aria immessa [m³/h] o [l/s]
 ØD = dimensioni nominali del diffusore [mm]
 Δp = perdite di carico [Pa]
 NR = indice di rumorosità (norme ISO, riferito a 10⁻¹² W)
 non considerando l'attenuazione del locale



DIMENSIONI E VERSIONI



DDA

ØD	160	200	250	315	400
H	590	1190	1390	1590	1990
B	590	590	590	790	990
S	250	300	350	400	500




ddb

B'xH'	400x30	400x40	400x60	400x80
H	550	750	950	1150
B	550	550	550	550
S	65	75	95	115





DDC

ØD	100	125	160	200	250	315	400	500	630
H	600	600	800	1200	1200	1500	1800	1800	1800
S	225	250	300	350	400	500	600	750	850





DDD

ØD	200	250	315	400	500	630
H	1000	1200	1200	1800	1800	1800
S	300	350	400	500	600	800





DDE

ØD/H	200/ 600	200/ 1200	250/ 1200	315/ 1500	400/ 1200	400/ 1800	500/ 1800	630/ 1800	800/ 1800
H	600	1200	1200	1500	1200	1800	1800	1800	1800
B	350	350	400	500	600	600	700	800	1000
S	350	350	400	500	600	600	700	800	1000



DDF



B'xH' -H	30x10 -60	30x10 -120	60x10 -80	60x10 -120	60x20 -120	60x20 -180	80x25 -120	80x25 -180	100x30 -180	100x50 -180
H	600	1200	800	1200	1200	1800	1200	1800	1800	1800
B	750	750	950	950	1050	1050	1250	1250	1550	1850
S	180	180	180	180	280	280	330	330	380	600
B'	300	300	600	600	600	600	800	800	1000	1000
H'	100	100	100	100	200	200	250	250	300	300





DATI TECNICI: CENNI SULLA DISTRIBUZIONE A DISLOCAMENTO

Per ventilazione a dislocamento (DV, displacement ventilation) si intende la tecnica di immettere aria fresca e pulita a livello del pavimento facendo salire i contaminanti caldi verso l'alto di estrarre l'aria contaminata a livello del soffitto. Essa basa il suo principio di funzionamento sulle differenze di densità dell'aria ambiente, utilizzando le forze naturali di galleggiamento come motore del trasporto dell'aria, alimentate dalle correnti convettive (pennacchi termici) all'interno della stanza. L'immissione dell'aria avviene a bassa velocità nella zona occupata e ad una temperatura leggermente al di sotto di quella dell'aria ambiente. È in primo luogo una tecnica per ottenere un'elevata qualità dell'aria nella zona occupata. I numerosi studi condotti sulla DV hanno evidenziato come nel locale si possano individuare due zone ben definite: nella parte alta del locale una zona con aria calda e contaminata (con aria miscelata) e nella parte bassa del locale una zona con aria fresca e pulita (con aria termicamente stratificata). Questa seconda zona deve comprendere la zona occupata dalle persone che quindi si trovano a respirare aria fresca e pulita.

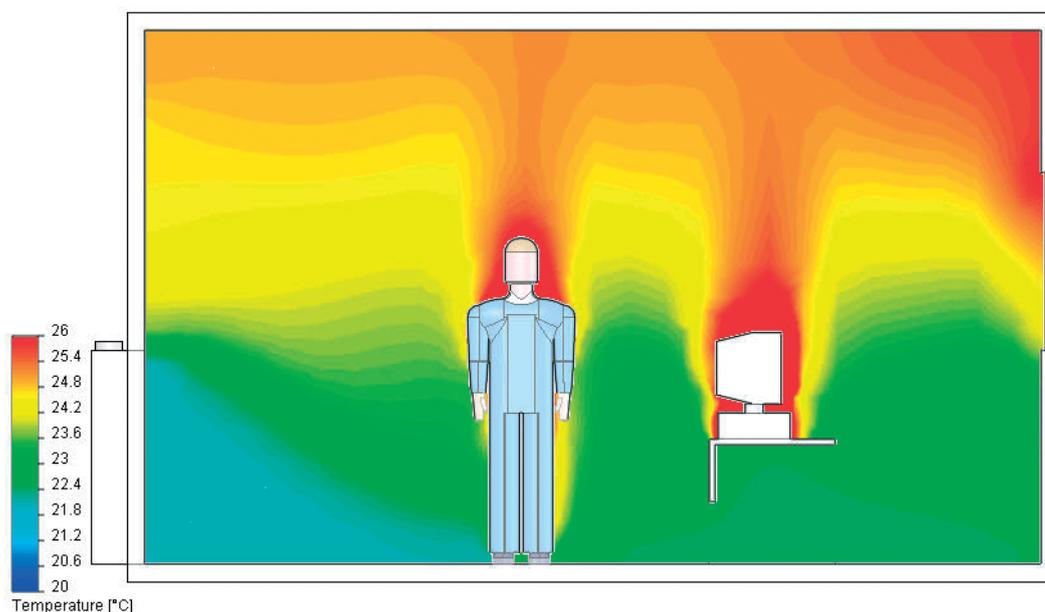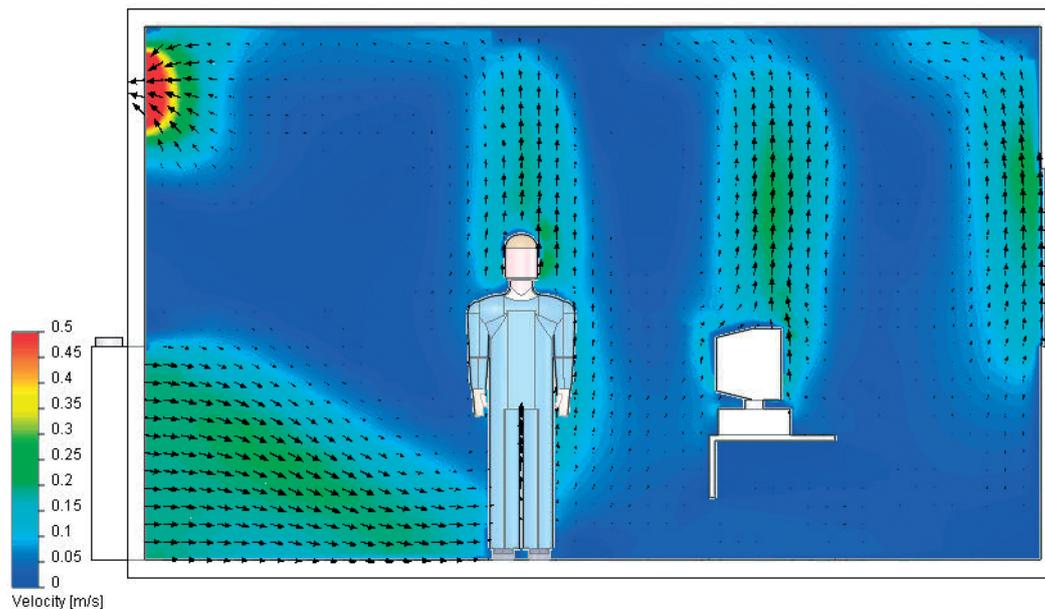

Il ΔT normalmente utilizzato è compreso tra -2 e -5 °C in quanto l'aria non viene miscelata e quindi potrebbe procurare fastidi alle persone. La velocità frontale è generalmente compresa tra 0,25 e 0,3 m/s. Le riprese devono essere posizionate a soffitto.



VANTAGGI DELLA DISTRIBUZIONE A DISLOCAMENTO

I vantaggi principali della ventilazione a dislocamento (DV) rispetto ai tradizionali sistemi di ventilazione (MV) sono:


- A parità di potenzialità raffrescante di progetto, la qualità dell'aria ottenuta con la DV è decisamente superiore: infatti la concentrazione di contaminante nella zona occupata nel caso DV è pari al 30% di quella nel caso MV a parità di portata d'aria di rinnovo;
- Minor potenzialità raffrescante richiesta per una data temperatura nella zona occupata: la temperatura di immissione dell'aria è di circa 1-2 °C più alta per locali di altezza 3 m e fino a 4-5 °C per ambienti di altezza più elevata;
- Più lunghi periodi di free cooling

La ventilazione a dislocamento è da preferire a quella a miscelazione:

- Quando i contaminanti sono più caldi e/o leggeri dell'aria circostante;
- Quando l'aria di ventilazione è immessa ad una temperatura minore di quella ambiente;
- In ambienti di altezza elevate, con altezze superiori a 3 m;
- Quando in locali di piccole dimensioni devono essere immesse portate d'aria elevate.

Gli aspetti critici della DV rispetto alla MV sono:

- La DV è inadeguata per scopi di riscaldamento: nel caso si debba riscaldare il locale, essa deve essere accoppiata con un impianto integrativo come a radiatori o a pavimento radiante;
- Utilizzando la DV in riscaldamento l'aria calda e pulita tenderà a salire per effetto delle forze di galleggiamento e sarà estratta quando giungerà a soffitto; pertanto l'aria pulita cortocircuiterà nella bocchetta di ripresa e solo una minima parte di essa raggiungerà la zona occupata come illustrato nella seguente immagine:

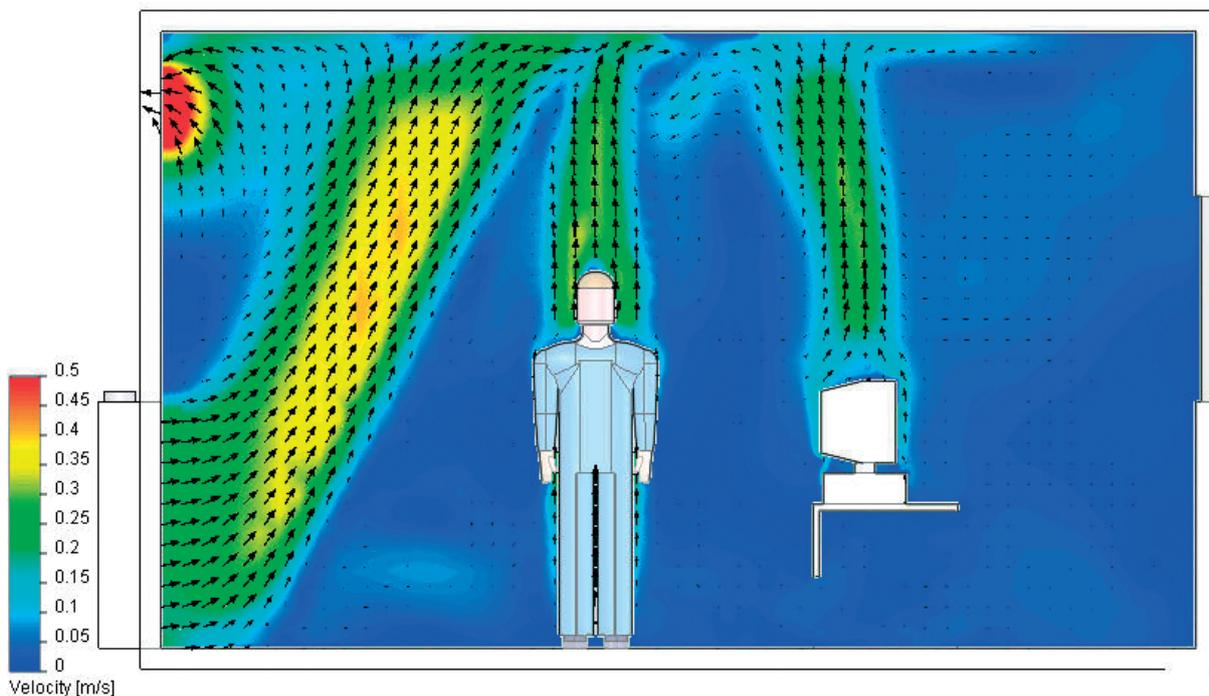

- Possibili problemi di correnti d'aria fredda a livello del pavimento;
- I dislocatori a parete spesso occupano una parte considerevole della parete

La ventilazione a dislocamento è meno indicata di quella a miscelazione:

- Quando i contaminanti sono più freddi e/o densi dell'aria circostante;
- Quando il principale problema è la rimozione del carico termico e non la qualità dell'aria;
- In locali di altezza inferiore a 2,3 m;
- Dove i flussi d'aria sono fortemente disturbati.



SUPERFICIE LIBERA E PESI

La superficie libera è un'area fittizia che consente, nota la velocità dell'aria, di risalire alla portata che sta effettivamente attraversando la griglia. La misurazione va eseguita con uno strumento di misura della velocità in diversi punti tra le alette. La relazione che lega i vari parametri è la seguente:

$$Q = V_k \times S \times 3600$$

dove

Q = portata d'aria immessa [m³/h]

V_k = velocità media misurata [m/s]

S = superficie libera d'uscita [m²]



DDA	160	200	250	315	400
S [m ²]	0,348	0,702	0,820	1,256	1,970
Pesi [kg]	13,0	24,9	30,1	44,5	69,7

DDB	400x30	400x40	400x60	400x80
S [m ²]	0,303	0,413	0,523	0,633
Pesi [kg]	8,2	11,2	14,4	17,8

DDC	100	125	160	200	250	315	400	500	630
S [m ²]	0,212	0,236	0,377	0,660	0,754	1,178	1,696	2,121	2,630
Pesi [kg]	4,2	4,9	8,0	13,9	16,8	26,3	38,8	49,9	64,4

DDD	200	250	315	400	500	630
S [m ²]	0,942	1,319	1,508	2,827	3,393	4,524
Pesi [kg]	13,3	19,1	22,9	42,6	52,7	50,6


DDE	200/600	200/1200	250/1200	315/1500	400/1200	400/1800	500/1800	630/1800	800/1800
S [m ²]	0,540	1,080	1,234	1,928	1,851	2,776	3,239	3,702	4,627
Pesi [kg]	11,2	20,0	23,9	37,4	38,9	54,8	66,8	80,5	105,1

DDF	30x10-60	30x10-120	60x10-80	60x10-120	60x20-120	60x20-180	80x25-120	80x25-180	100x30-180	100x50-180
S [m ²]	0,666	1,332	1,048	1,572	1,932	2,898	2,292	3,438	4,158	5,490
Pesi [kg]	11,2	20,2	17,6	25,1	30,9	44,1	37,9	53,6	66,9	90,1




DATI AERAILICI

DDA

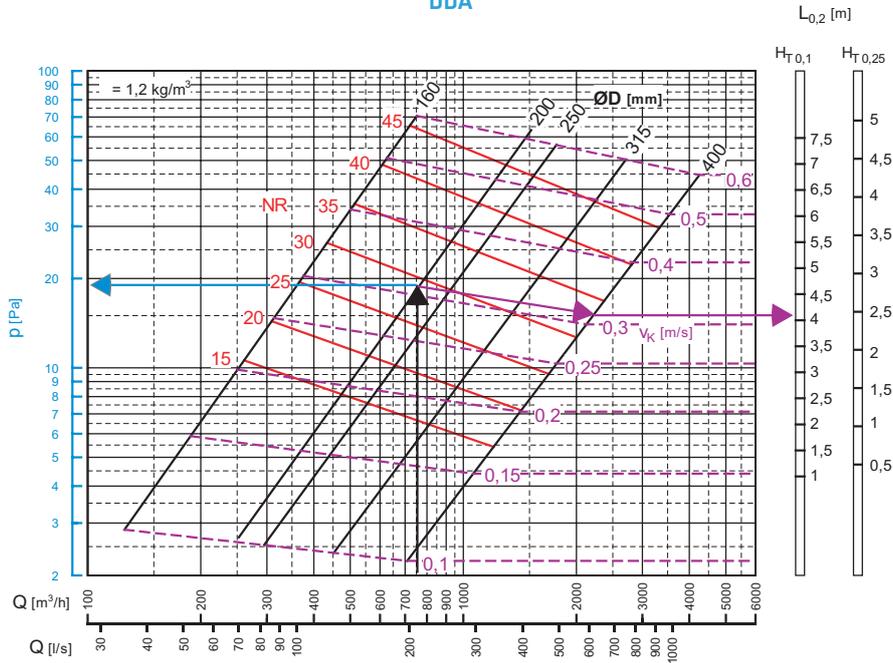


DDB

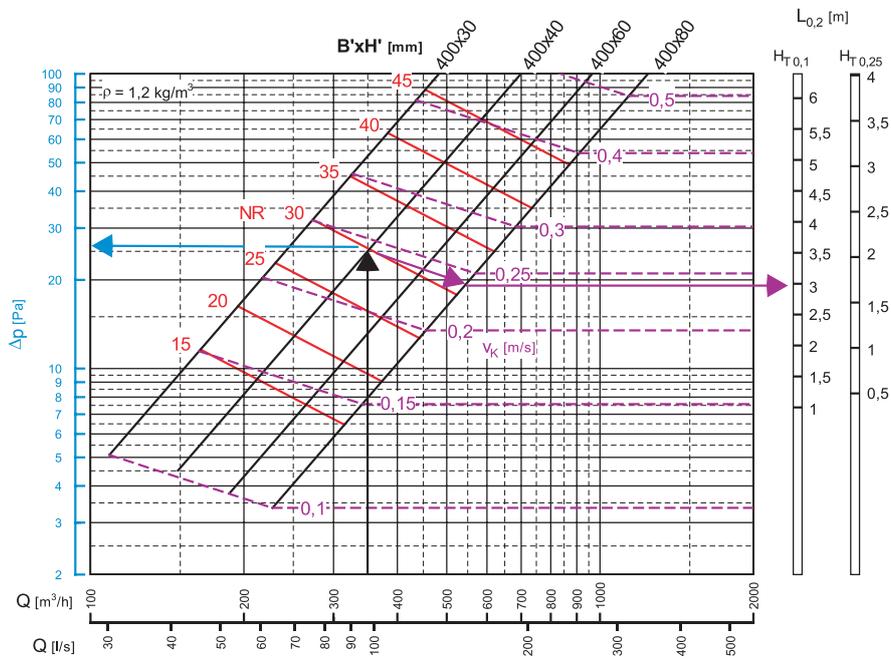




DDC

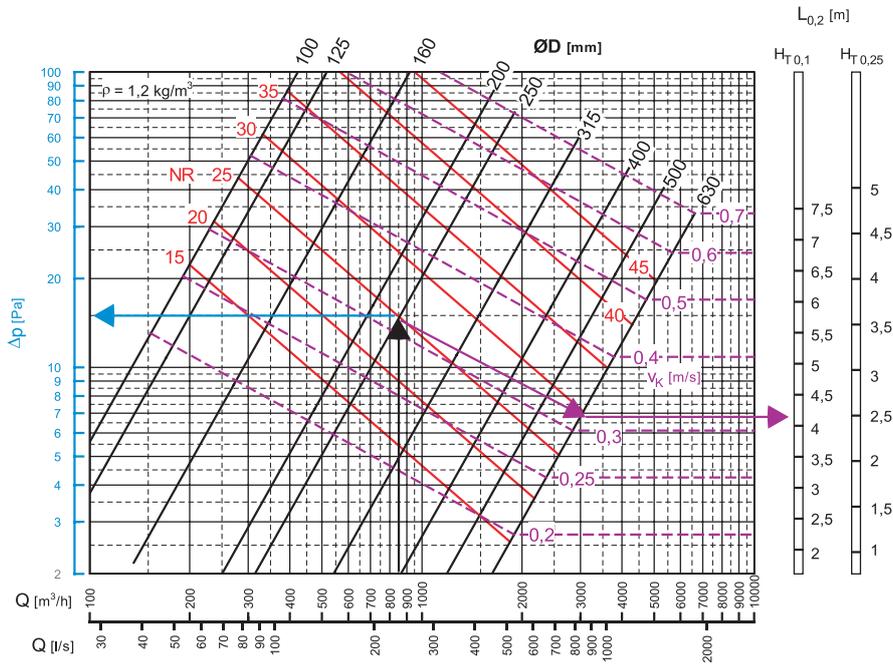


DDD

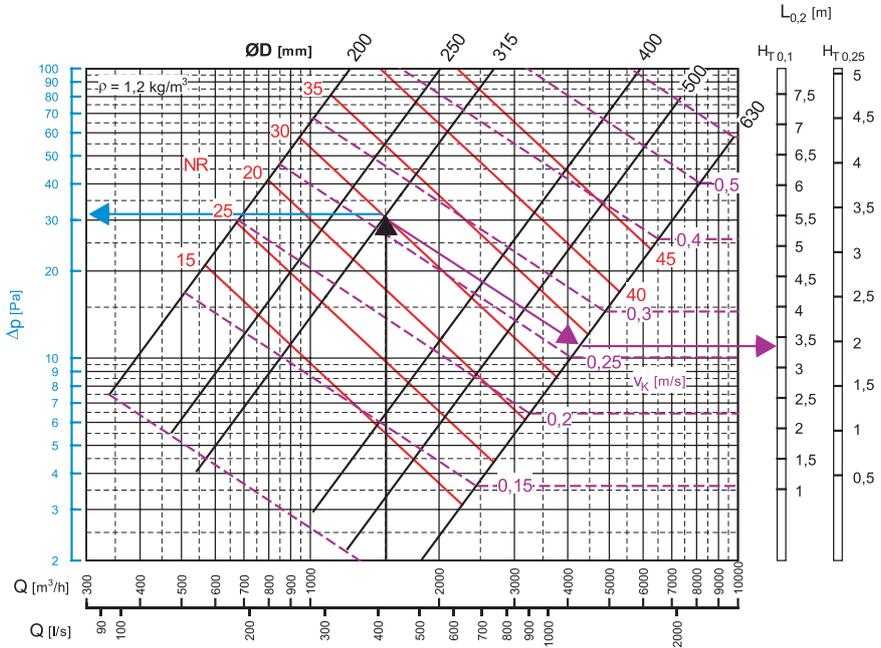




DDE

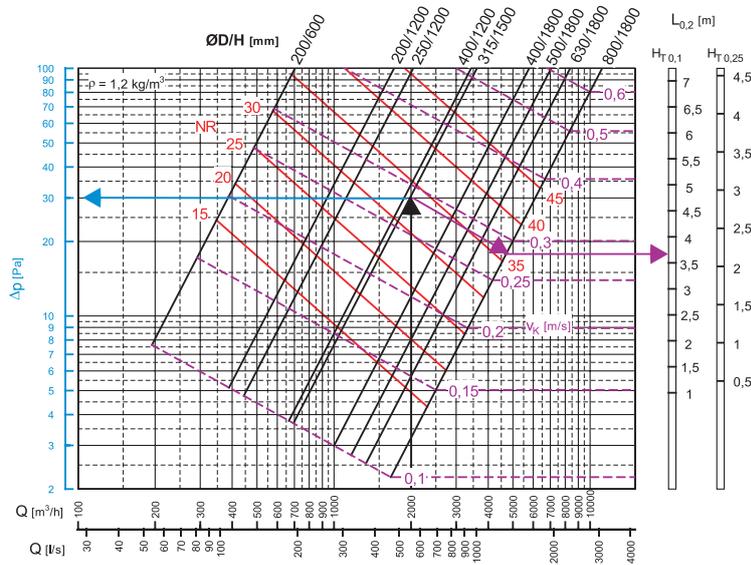

DDF

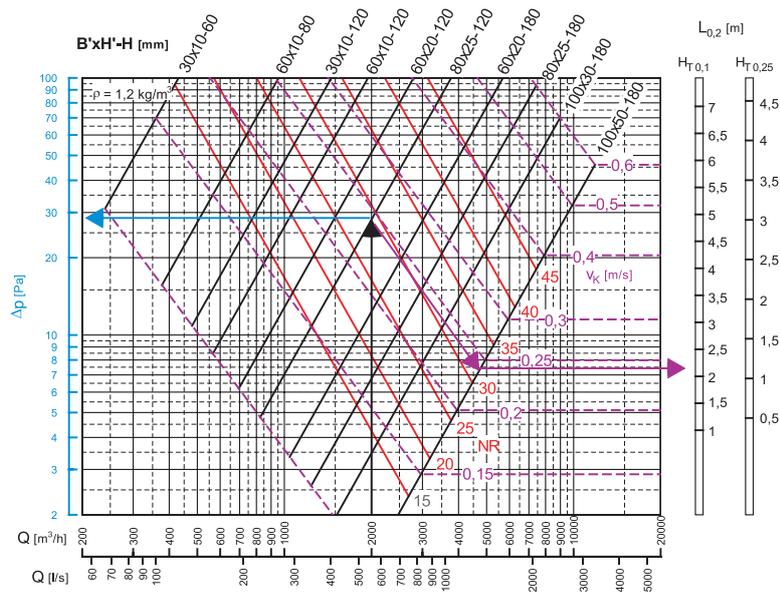

LEGENDA

- Q = portata d'aria immessa [m³/h] o [l/s]
- S = superficie libera di uscita [m²]
- v_k = velocità riferita alla sezione frontale [m/s]
- Δp = perdite di carico totali [Pa]
- NR = indice di rumorosità (norme ISO, riferito a 10⁻¹² W) non considerando l'attenuazione del locale
- $L_{0,2}$ = lancio con velocità terminale 0,2 m/s misurata ad un'altezza H_T dal pavimento (valori riferiti a $\Delta T = -3$ °C) [m]
- $H_{T,0,1}$ = distanza di 0,1 m dal pavimento ove viene misurata la velocità dell'aria [m]
- $H_{T,0,25}$ = distanza di 0,25 m dal pavimento ove viene misurata la velocità dell'aria [m]
- ΔT = differenza di temperatura tra aria immessa e ambiente [°C]



NOTA: i valori dei lanci $L_{0,2}$ sono riferiti ad un ΔT pari a -3 °C.
 NOTA: per valori diversi di ΔT vedere note a pag. 11.



NOTE RELATIVE AI LANCI

Per valori differenti di ΔT è necessario moltiplicare i lanci $L_{0,2}$ per un opportuno coefficiente k riportato nella seguente tabella:


ΔT	k
-5	0,8
-3	1
0	1,25

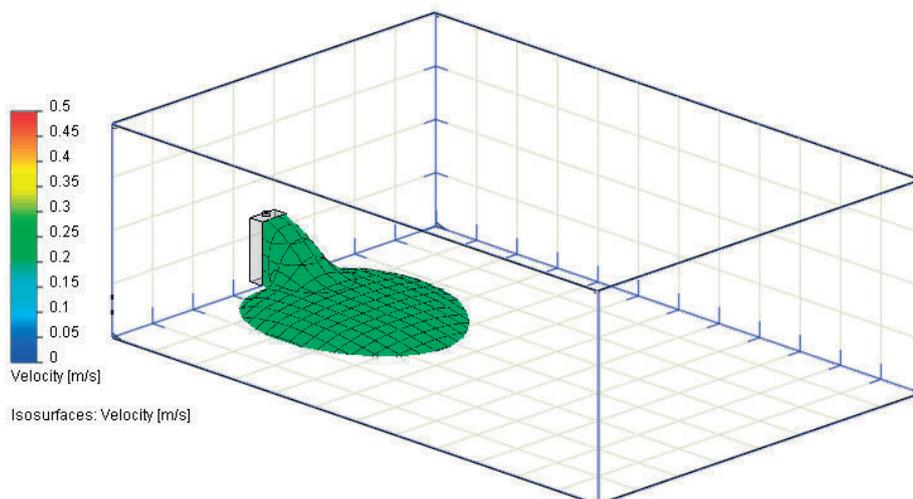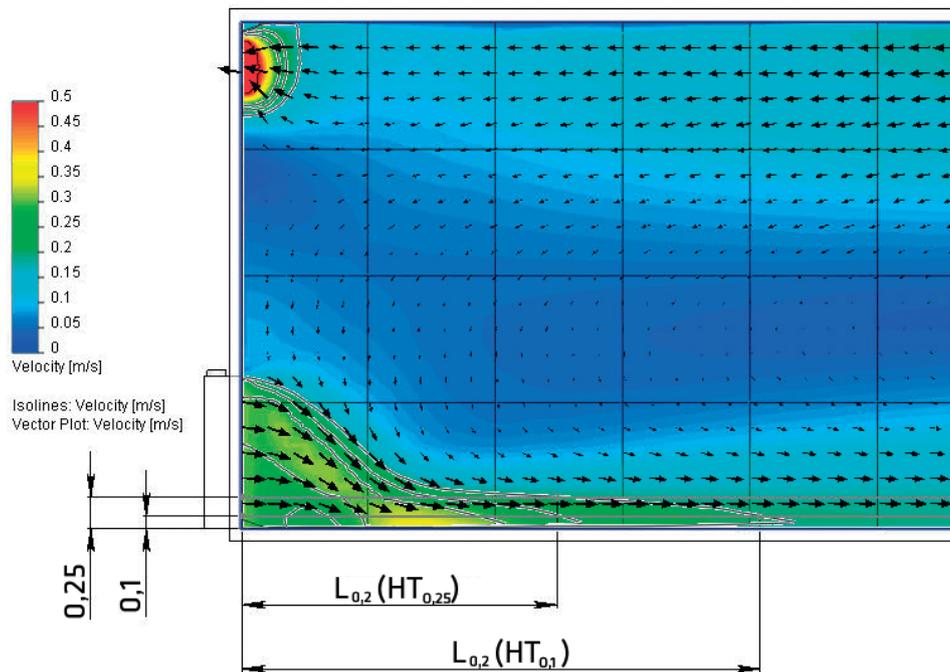



SISTEMI DI FISSAGGIO: INSTALLAZIONE

Il fissaggio dei diffusori a dislocamento serie DD avviene generalmente appoggiando il dislocatore al pavimento e collegando il canale di alimentazione all'attacco di innesto (rettangolare o circolare). Nelle versioni a parete alcuni modelli possono essere completamente incassati nella parete stessa.

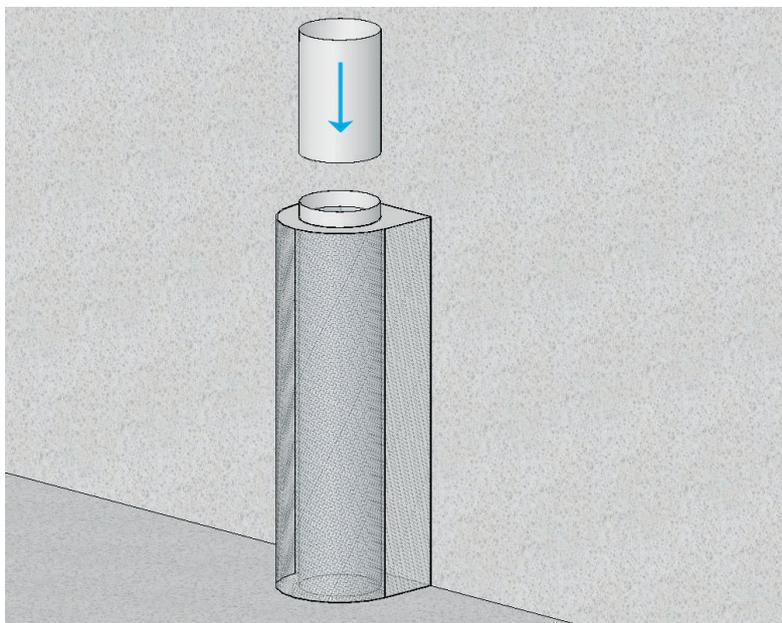

COME ORDINARE

	DDA	...	160	00	10	
	Diffusore rettangolare con attacco circolare per installazione a parete DDA		Diametro attacco (mm)			10 RAL 9010 (standard)
	Diffusore rettangolare con attacco rettangolare da incasso ddb		100			20 RAL a richiesta
	Diffusore a 90° con attacco circolare per installazione ad angolo DDC		125			
	Diffusore circolare con attacco circolare DDD		160		00	
	Diffusore semicircolare con attacco circolare per installazione a parete DDE		200		SS Con serranda a scorrimento SS	
	Diffusore rettangolare con attacco rettangolare per installazione a parete DDF		250		XX Esecuzione speciale	
			315			
			400			
			500			
			630			
		Varianti dimensionali (B, H, S, ...) a seconda del modello				